


Siebanalyse:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet
Sorte:	k6t
Körnung:	0,3 - 0,7
Datum:	13.01.06
Einwaage (in g):	
Zeit (in min):	
Prüfer:	bp
Entnahme:	
Bemerkungen:	Bestimmung der durchschnittlichen Kornverteilung

Sieb (in mm)	Boden	0,200	0,300	0,500	0,710	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	Gesamt
auf Sieb (in M.-%):	0,1	2,6	61,4	34,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (in M.-%):	0,0	0,1	2,7	64,1	98,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

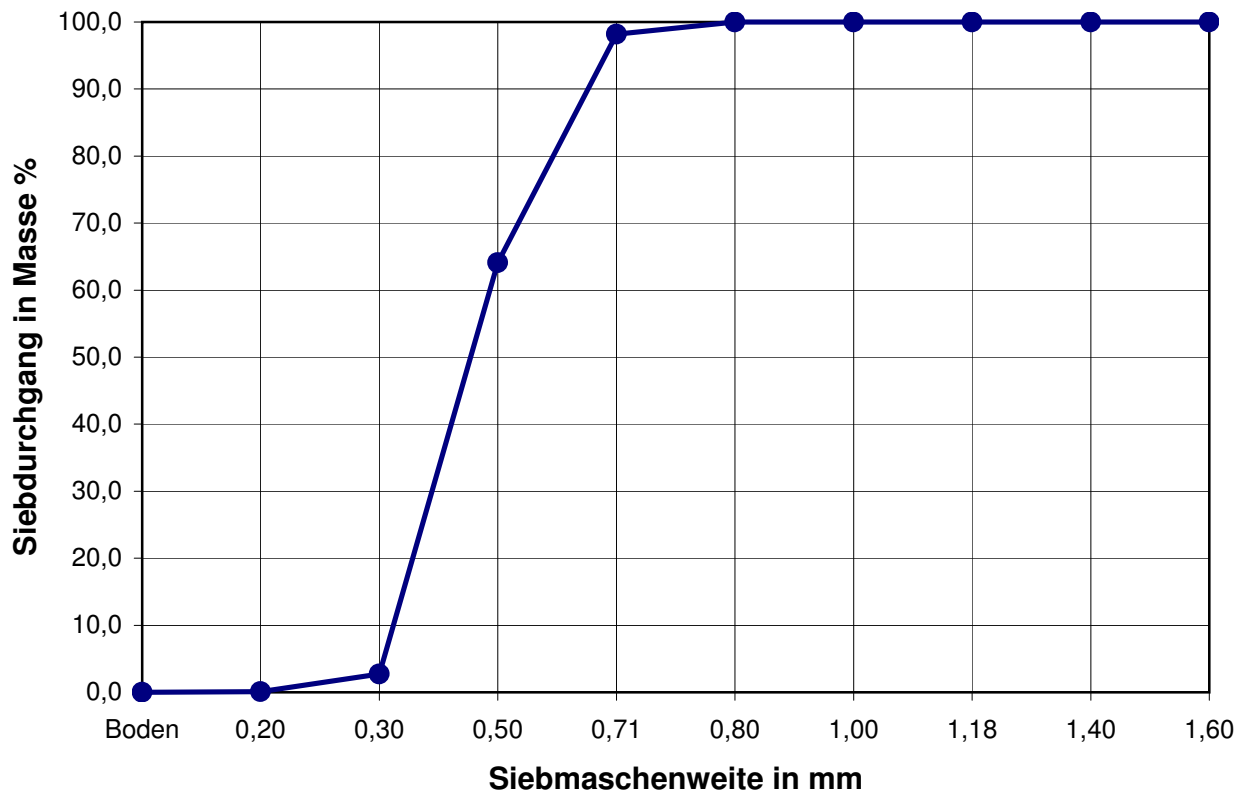

Sieb (in mm)	Boden	0,20	0,30	0,50	0,71	0,80	1,00	1,18	1,40	1,60	Gesamt
Durchg. (in M.-%)	0,0	0,1	2,7	64,1	98,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.