


Siebanalyse:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet
Sorte:	k12tm
Körnung:	0,8 - 2,0
Datum:	13.01.06
Einwaage (in g):	
Zeit (in min):	
Prüfer:	bp
Entnahme:	
Bemerkungen:	Bestimmung der durchschnittlichen Kornverteilung

Sieb (in mm)	Boden	0,500	0,630	0,710	0,800	1,000	1,180	2,000	2,500	3,150	Gesamt
auf Sieb (in M.-%):	0,2	0,6	0,9	2,5	9,5	14,8	67,9	2,7	0,9	0,0	100,0
Durchg. (in M.-%):	0,0	0,2	0,8	1,7	4,2	13,7	28,5	96,4	99,1	100,0	100,0

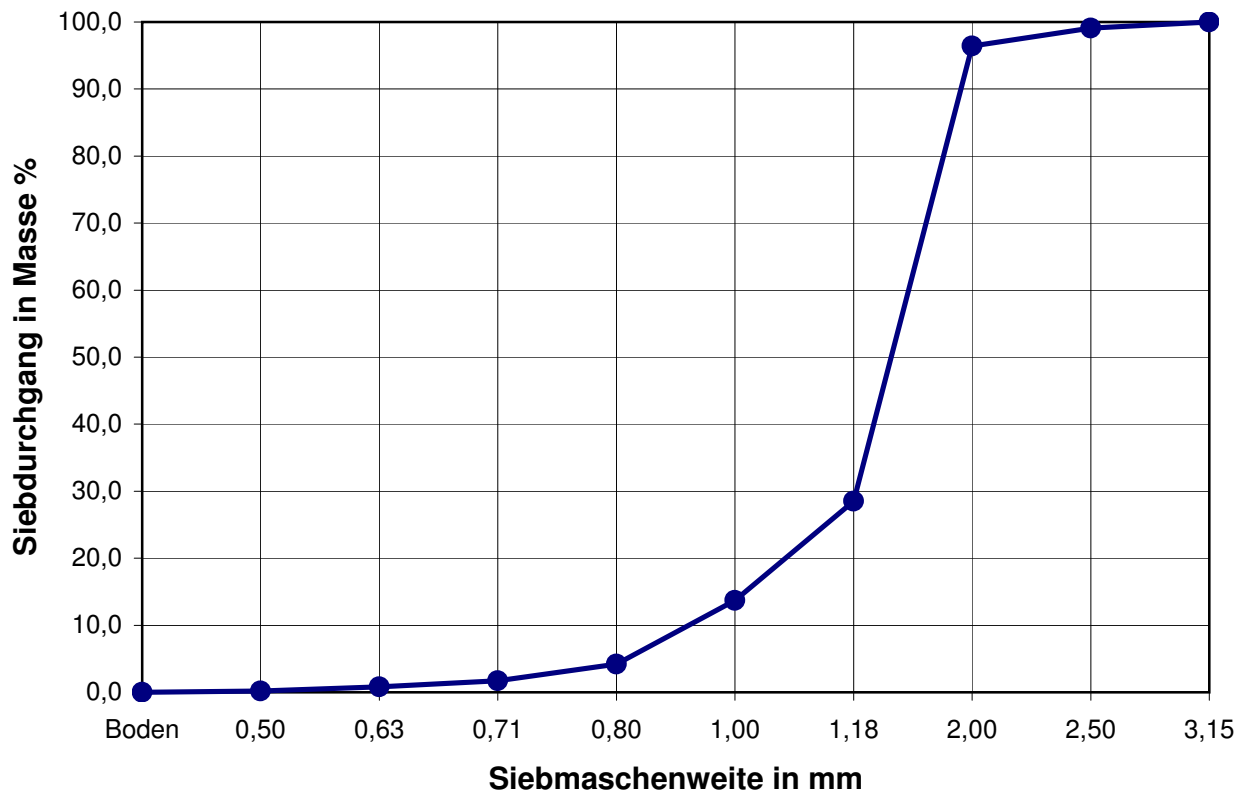

Sieb (in mm)	Boden	0,50	0,63	0,71	0,80	1,00	1,18	2,00	2,50	3,15	Gesamt
Durchg. (in M.-%)	0,0	0,2	0,8	1,7	4,2	13,7	28,5	96,4	99,1	100,0	100,0

Die angegebenen Daten stellen Durchschnittswerte aus der Produktion dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.